

Délégation territoriale de la Marne

Service santé-environnement

Courriel: ARS-GRANDEST-DT51-SE@ars.sante.fr

Téléphone : 03 26 66 77 01

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

CU GRAND REIMS REGIE

Commune de : SEPT-SAULX

Prélèvement et mesures de terrain du **18/10/2019 à 10h50** pour l'ARS. par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHES DE L'AISNE (LDAR)

Nom et type d'installation : SEPT SAULX FORAGE LES RELAISES (CAPTAGE)

Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Nom et localisation du point de surveillance SEPT SAULX FORAGE LES RELAISES - SORTIE FORAGE RELAISES
EAU BRUTE ROBINET SIMPLE

Code point de surveillance : 0000003367 Code installation : 002927 Type d'analyse : AUTRE

Code Sise analyse : 00136197 Référence laboratoire : H_CS19.12457.3 Numéro de prélèvement : 05100118409


Conclusion sanitaire :

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05100118409 - page : 1)

Châlons-en-champagne, le 24 octobre 2019

Le Technicien Sanitaire et de
Sécurité Sanitaire en Chef,

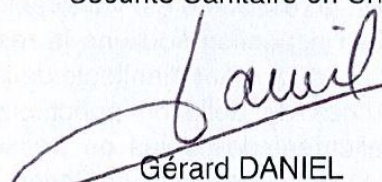

Gérard DANIEL

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Délégation Territoriale de la Marne - Complexe tertiaire du Mont Bernard - 6 rue Dom Pérignon - CS 40513 - 51007 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex
Siège régional : 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 39 30 30 - www.ars.grand-est.sante.fr

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	
<i>Contexte Environnemental</i>							
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	14	°C					
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>							
PH	7,5	unité pH					
<i>Résiduel de traitement</i>							
CHLORE LIBRE	<0,05	mg(Cl2)/L					
CHLORE TOTAL	<0,05	mg(Cl2)/L					
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	
<i>Paramètres liés à la radioactivité</i>							
ACTIVITÉ RADON 222	<8,20	Bq/L					

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1